

INFORMACE K REGULACI TOPENÍ V BYTECH

V letním období jste měli mít všechny ventily otevřené.



Byty v posledních patrech musí opakovaně odvzdušňovat.

V bytech byly nyní nastaveny vnitřní parametry ventilů podle projektu.

Regulace bude dokončena v prvních mrazivých dnech.

Nastavení teploty místnosti

hlavice se otáčením rukojeti nastaví na požadované číslo proti značce.

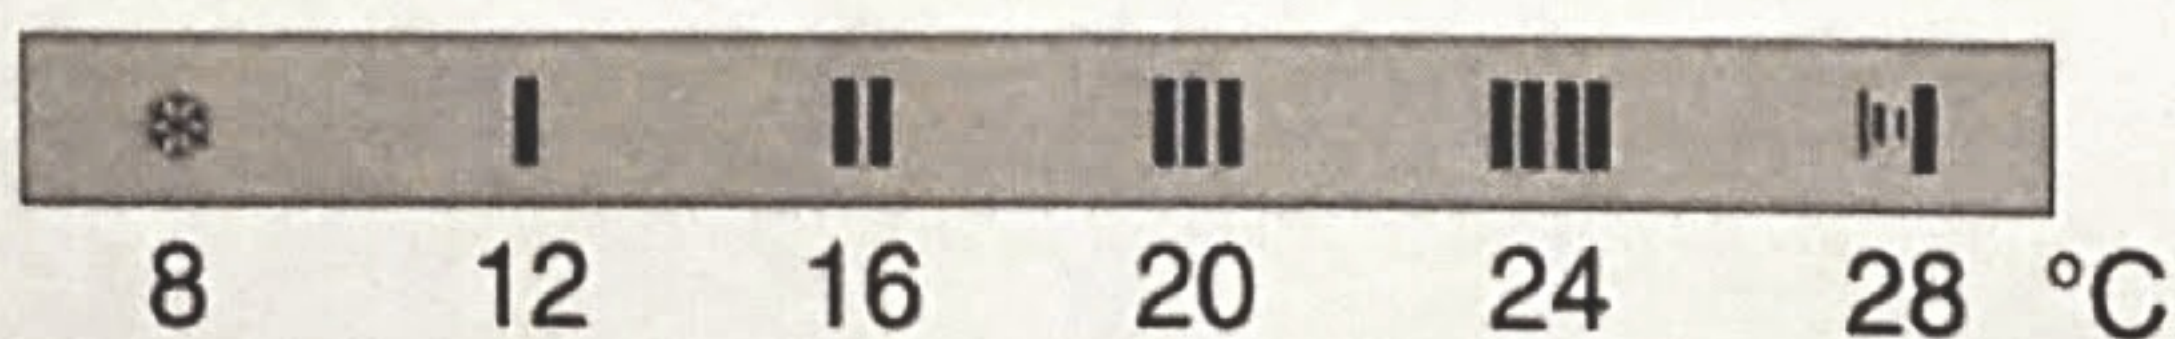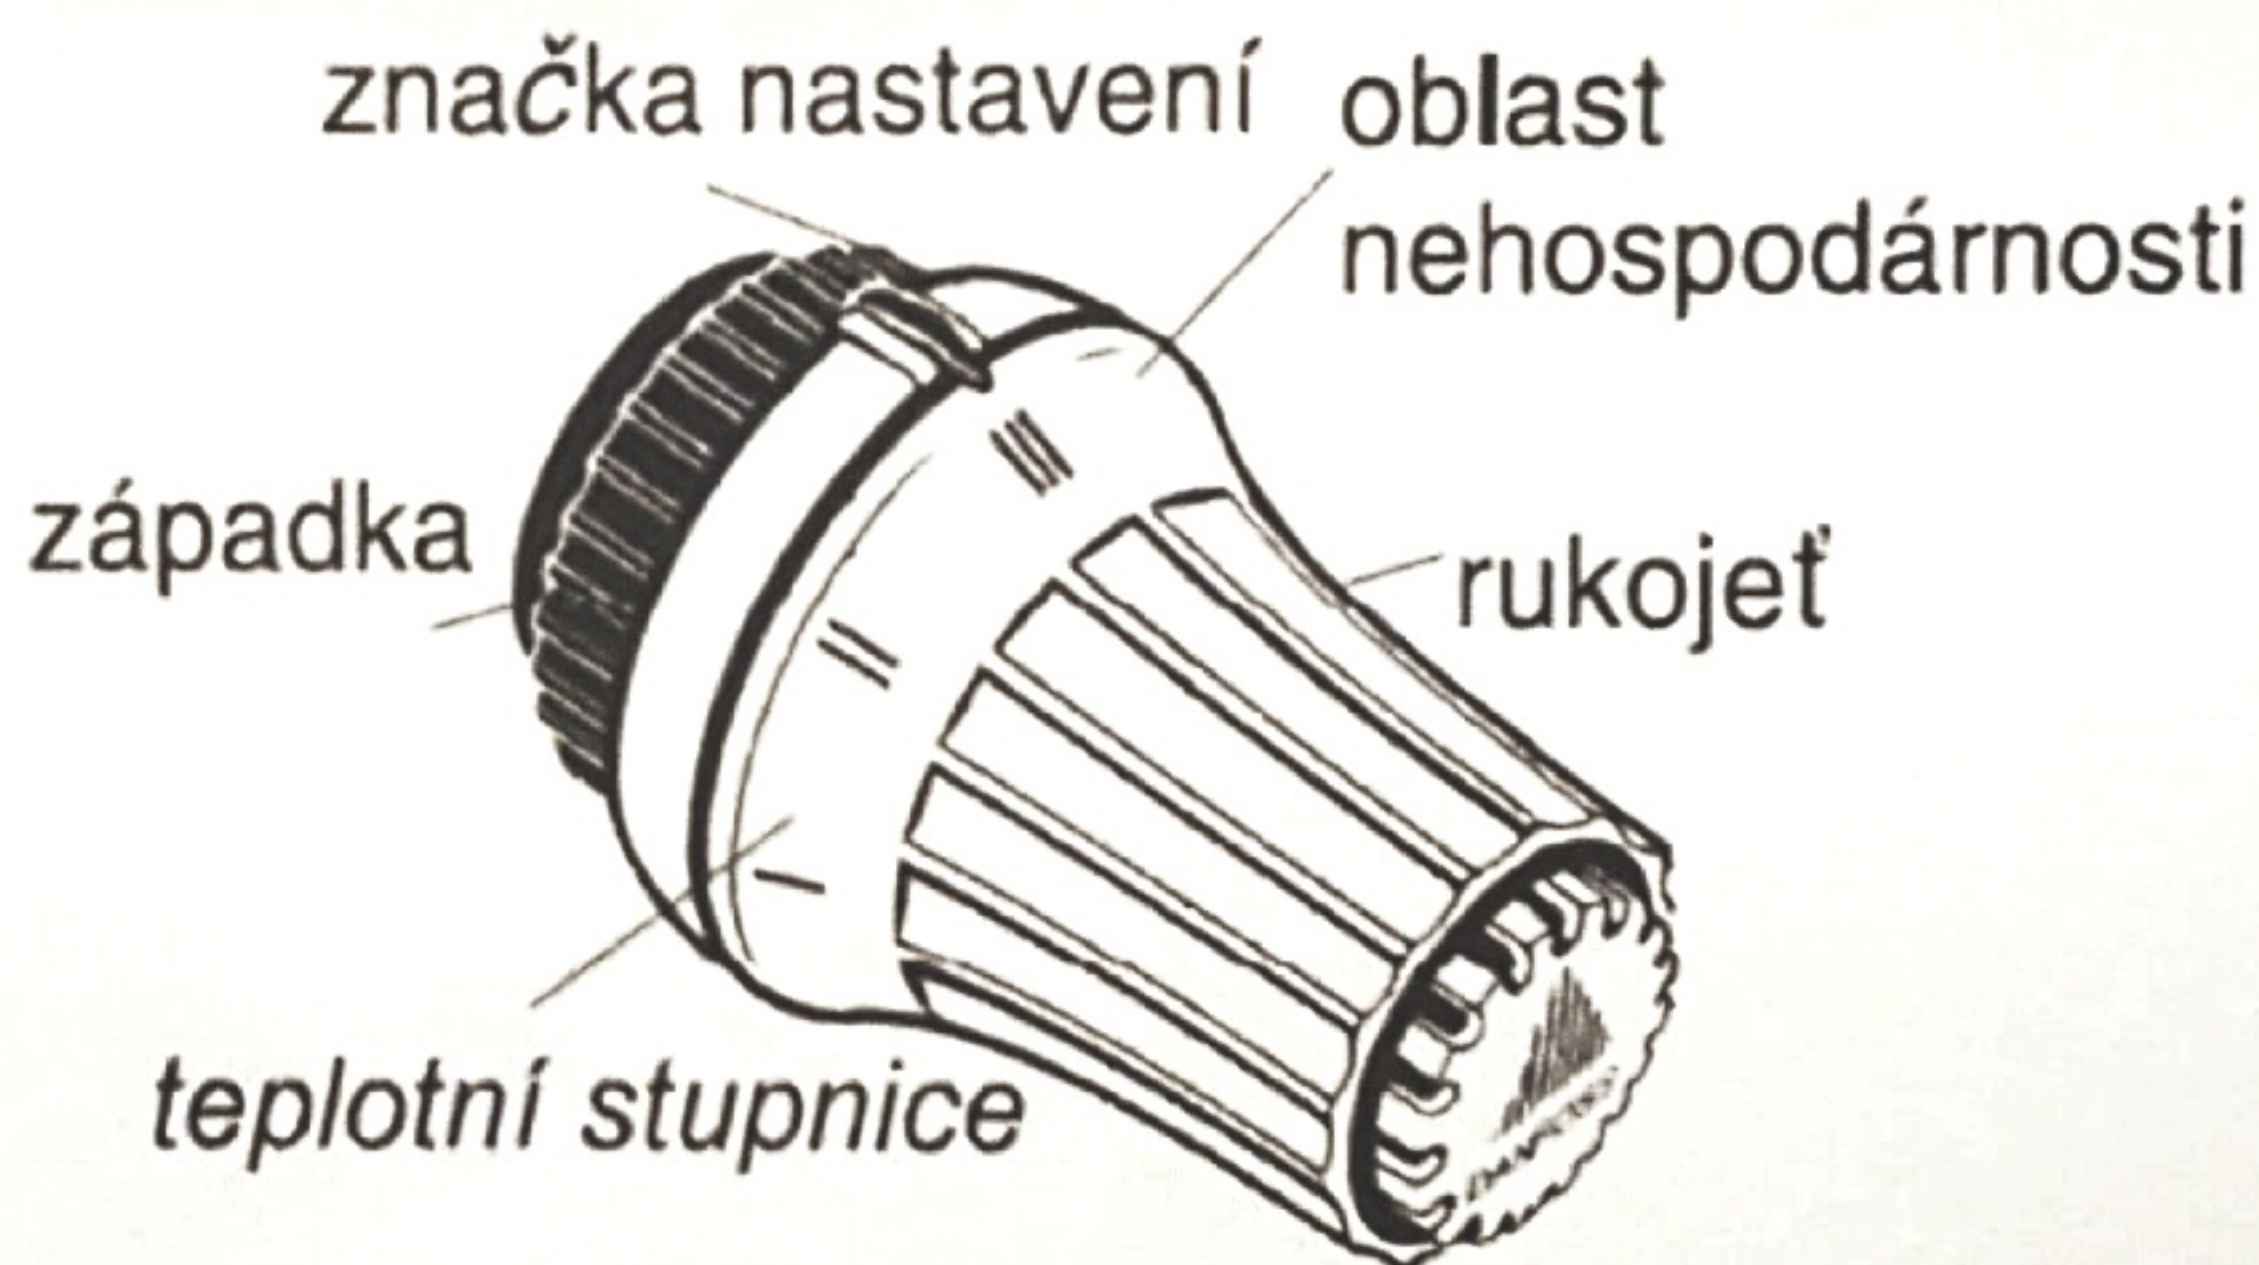

- V poloze IIII bude teplota v místnosti kolem 24°C
- V poloze III bude teplota v místnosti kolem 20°C
- V poloze II bude teplota v místnosti kolem 16°C